



No.09

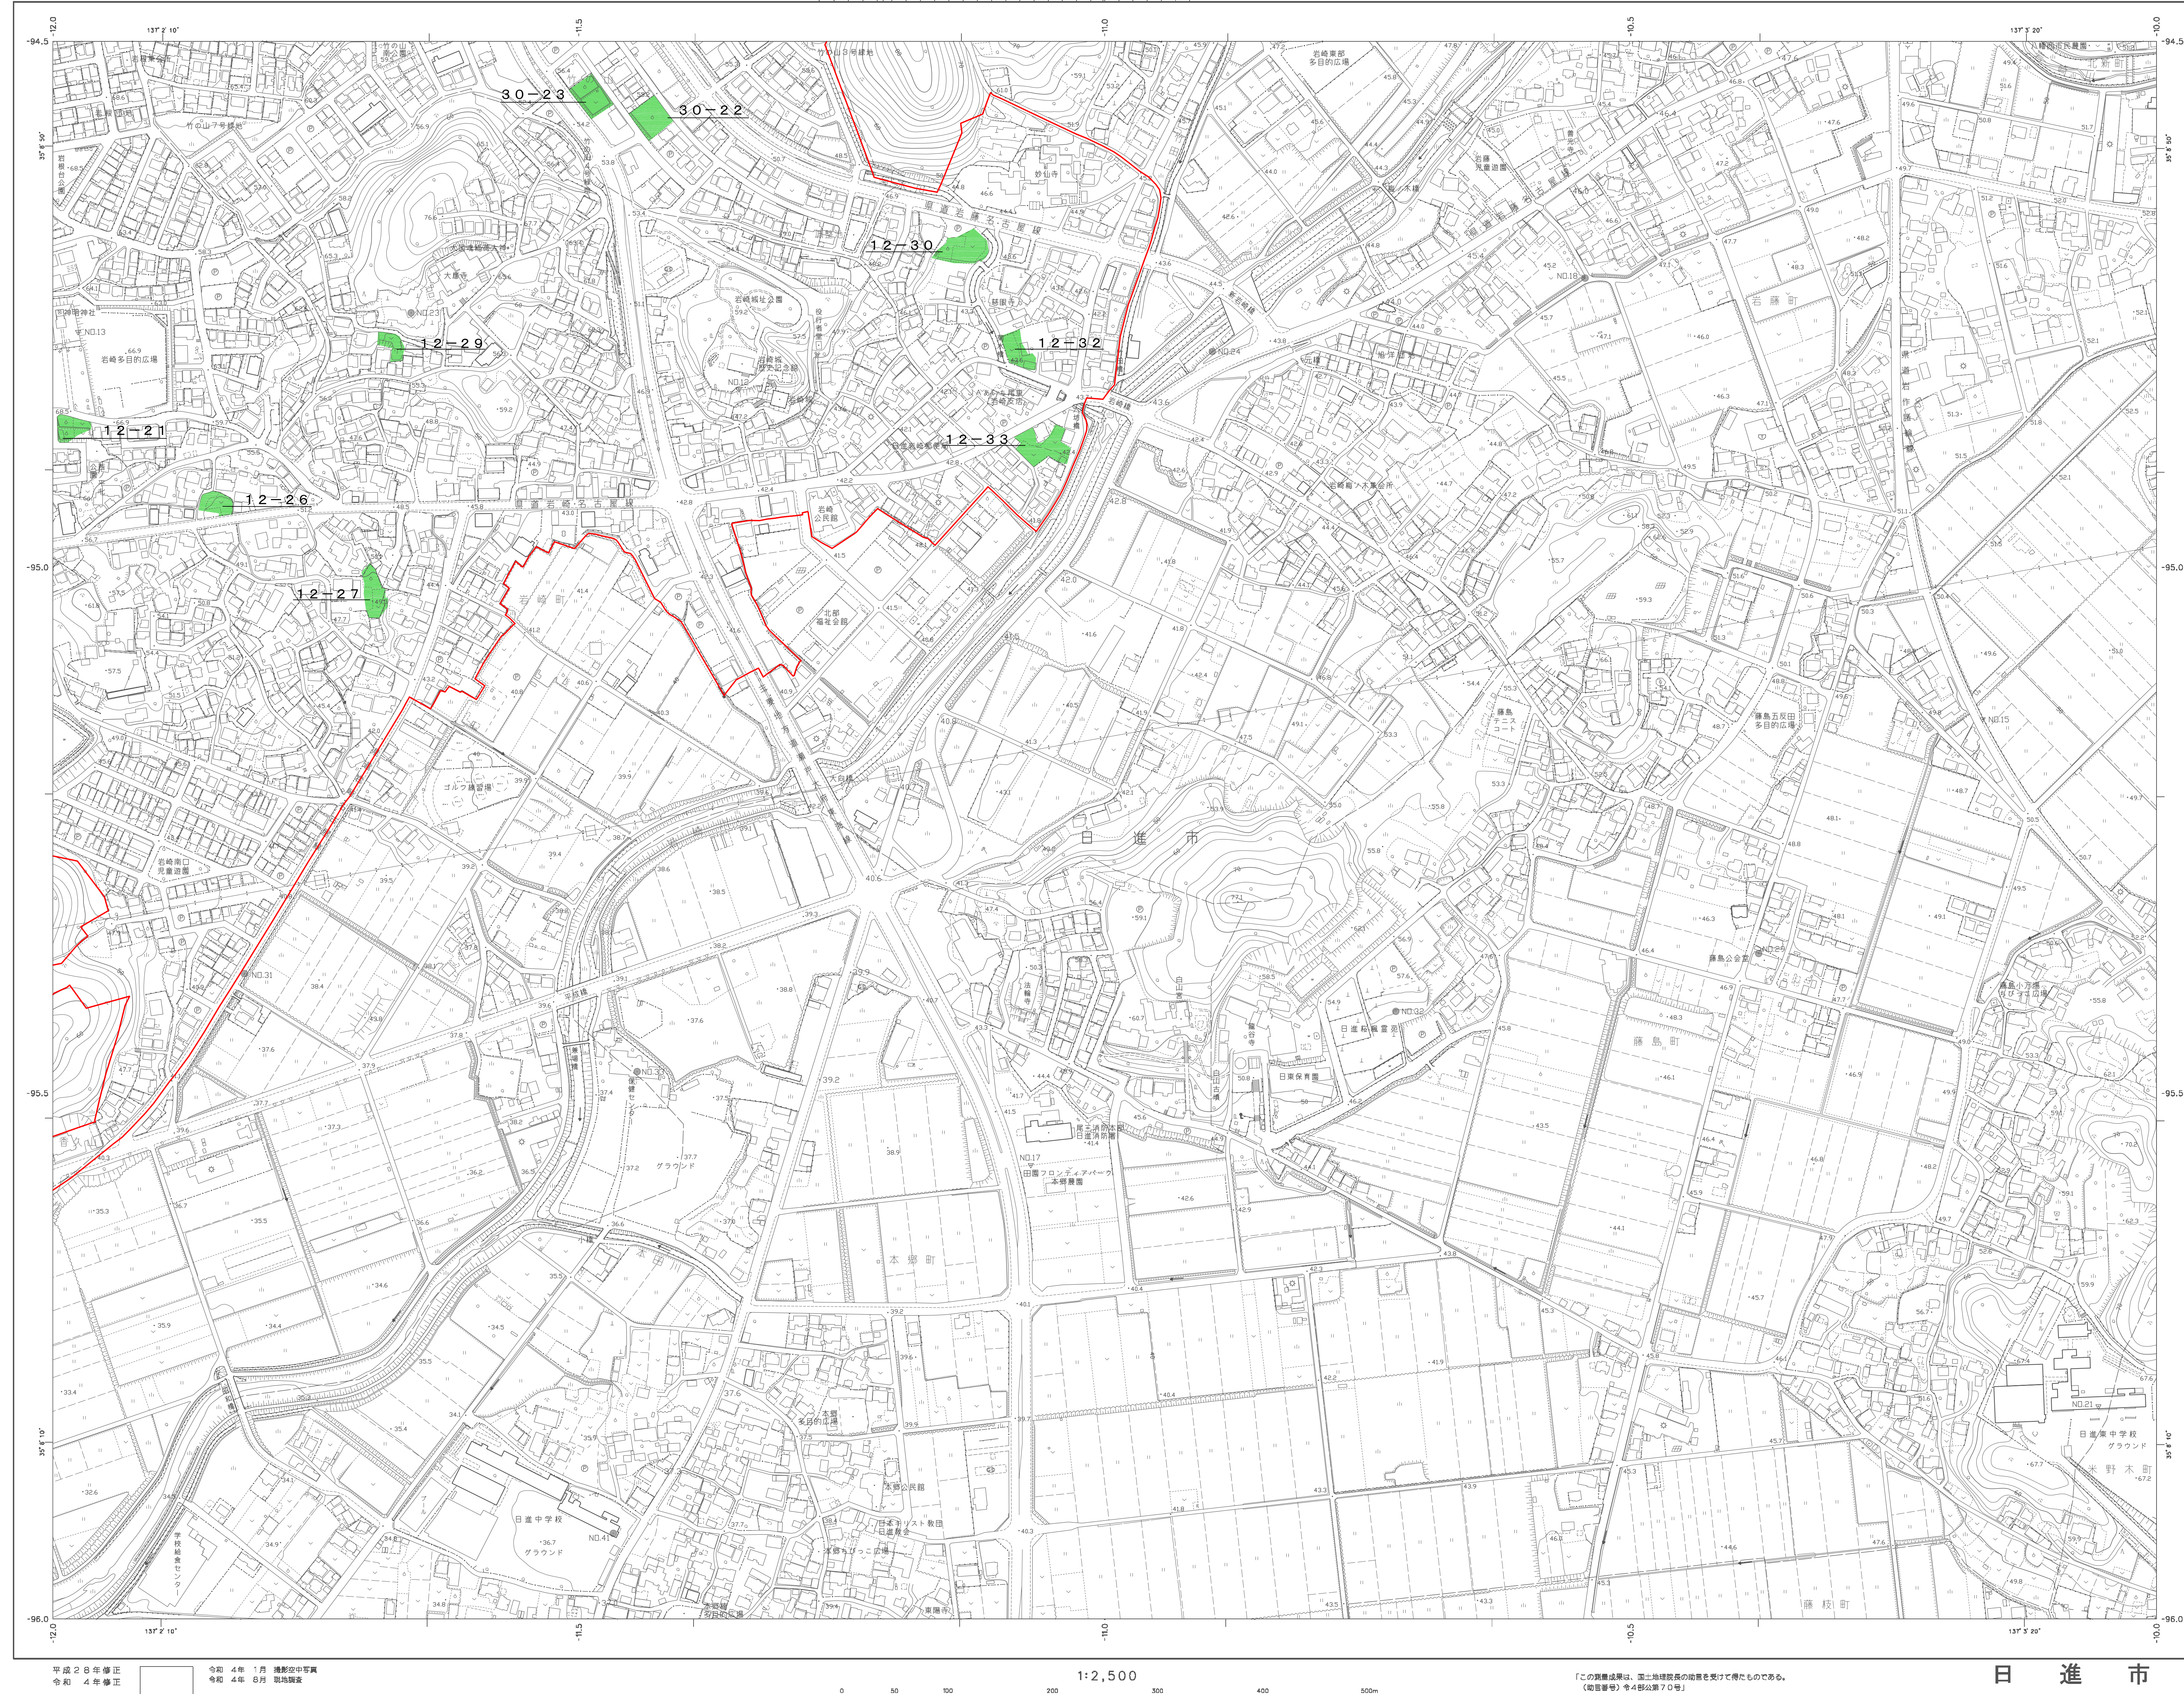

No. 09

VII-ND 17-3

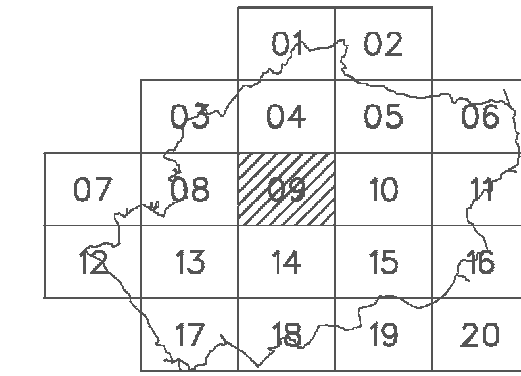

行政区画


記

	○ 14.8	多角点 自由な基準点
	▽	
	●	公共用水 河川・水庫・池沼・湖沼
	■ 25.62	電線・電柱・電杆
	・ 25.6	鉄道・電車・有軌電車
	・ 39.7	電信・電報・無線電
	△ 15.8	電子測距儀
	・	指示

[illegible]

	200V 交流電源		3相交流電源
	100V 交流電源		3相4線交流電源
	100V 交流電源 接地		3相3線交流電源
	100V 交流電源 接地 中性線		3相3線交流電源 接地
	100V 交流電源 接地 中性線 2線		3相3線交流電源 接地 中性線 3線
	100V 交流電源 接地 中性線 3線		3相3線交流電源 接地 中性線 4線
	100V 交流電源 接地 中性線 4線		3相3線交流電源 接地 中性線 5線
	100V 交流電源 接地 中性線 5線		3相3線交流電源 接地 中性線 6線
	100V 交流電源 接地 中性線 6線		3相3線交流電源 接地 中性線 7線
	100V 交流電源 接地 中性線 7線		3相3線交流電源 接地 中性線 8線
	100V 交流電源 接地 中性線 8線		3相3線交流電源 接地 中性線 9線
	100V 交流電源 接地 中性線 9線		3相3線交流電源 接地 中性線 10線
	100V 交流電源 接地 中性線 10線		3相3線交流電源 接地 中性線 11線
	100V 交流電源 接地 中性線 11線		3相3線交流電源 接地 中性線 12線
	100V 交流電源 接地 中性線 12線		3相3線交流電源 接地 中性線 13線
	100V 交流電源 接地 中性線 13線		3相3線交流電源 接地 中性線 14線
	100V 交流電源 接地 中性線 14線		3相3線交流電源 接地 中性線 15線
	100V 交流電源 接地 中性線 15線		3相3線交流電源 接地 中性線 16線
	100V 交流電源 接地 中性線 16線		3相3線交流電源 接地 中性線 17線
	100V 交流電源 接地 中性線 17線		3相3線交流電源 接地 中性線 18線
	100V 交流電源 接地 中性線 18線		3相3線交流電源 接地 中性線 19線
	100V 交流電源 接地 中性線 19線		3相3線交流電源 接地 中性線 20線
	100V 交流電源 接地 中性線 20線		3相3線交流電源 接地 中性線 21線
	100V 交流電源 接地 中性線 21線		3相3線交流電源 接地 中性線 22線
	100V 交流電源 接地 中性線 22線		3相3線交流電源 接地 中性線 23線
	100V 交流電源 接地 中性線 23線		3相3線交流電源 接地 中性線 24線
	100V 交流電源 接地 中性線 24線		3相3線交流電源 接地 中性線 25線
	100V 交流電源 接地 中性線 25線		3相3線交流電源 接地 中性線 26線
	100V 交流電源 接地 中性線 26線		3相3線交流電源 接地 中性線 27線
	100V 交流電源 接地 中性線 27線		3相3線交流電源 接地 中性線 28線
	100V 交流電源 接地 中性線 28線		3相3線交流電源 接地 中性線 29線
	100V 交流電源 接地 中性線 29線		3相3線交流電源 接地 中性線 30線
	100V 交流電源 接地 中性線 30線		3相3線交流電源 接地 中性線 31線
	100V 交流電源 接地 中性線 31線		3相3線交流電源 接地 中性線 32線
	100V 交流電源 接地 中性線 32線		3相3線交流電源 接地 中性線 33線
	100V 交流電源 接地 中性線 33線		3相3線交流電源 接地 中性線 34線
	100V 交流電源 接地 中性線 34線		3相3線交流電源 接地 中性線 35線
	100V 交流電源 接地 中性線 35線		3相3線交流電源 接地 中性線 36線
	100V 交流電源 接地 中性線 36線		3相3線交流電源 接地 中性線 37線
	100V 交流電源 接地 中性線 37線		3相3線交流電源 接地 中性線 38線
	100V 交流電源 接地 中性線 38線		3相3線交流電源 接地 中性線 39線
	100V 交流電源 接地 中性線 39線		3相3線交流電源 接地 中性線 40線
	100V 交流電源 接地 中性線 40線		3相3線交流電源 接地 中性線 41線
	100V 交流電源 接地 中性線 41線		3相3線交流電源 接地 中性線 42線
	100V 交流電源 接地 中性線 42線		3相3線交流電源 接地 中性線 43線
	100V 交流電源 接地 中性線 43線		3相3線交流電源 接地 中性線 44線
	100V 交流電源 接地 中性線 44線		3相3線交流電源 接地 中性線 45線
	100V 交流電源 接地 中性線 45線		3相3線交流電源 接地 中性線 46線
	100V 交流電源 接地 中性線 46線		3相3線交流電源 接地 中性線 47線
	100V 交流電源 接地 中性線 47線		3相3線交流電源 接地 中性線 48線
	100V 交流電源 接地 中性線 48線		3相3線交流電源 接地 中性線 49線
	100V 交流電源 接地 中性線 49線		3相3線交流電源 接地 中性線 50線
	100V 交流電源 接地 中性線 50線		3相3線交流電源 接地 中性線 51線
	100V 交流電源 接地 中性線 51線		3相3線交流電源 接地 中性線 52線
	100V 交流電源 接地 中性線 52線		3相3線交流電源 接地 中性線 53線
	100V 交流電源 接地 中性線 53線		3相3線交流電源 接地 中性線 54線
	100V 交流電源 接地 中性線 54線		3相3線交流電源 接地 中性線 55線
	100V 交流電源 接地 中性線 55線		3相3線交流電源 接地 中性線 56線
	100V 交流電源 接地 中性線 56線		3相3線交流電源 接地 中性線 57線
	100V 交流電源 接地 中性線 57線		3相3線交流電源 接地 中性線 58線
	100V 交流電源 接地 中性線 58線		3相3線交流電源 接地 中性線 59線
	100V 交流電源 接地 中性線 59線		3相3線交流電源 接地 中性線 60線
	100V 交流電源 接地 中性線 60線		3相3線交流電源 接地 中性線 61線
	100V 交流電源 接地 中性線 61線		3相3線交流電源 接地 中性線 62線
	100V 交流電源 接地 中性線 62線		3相3線交流電源 接地 中性線 63線
	100V 交流電源 接地 中性線 63線		3相3線交流電源 接地 中性線 64線
	100V 交流電源 接地 中性線 64線		3相3線交流電源 接地 中性線 65線
	100V 交流電源 接地 中性線 65線		3相3線交流電源 接地 中性線 66線
	100V 交流電源 接地 中性線 66線		3相3線交流電源 接地 中性線 67線
	100V 交流電源 接地 中性線 67線		3相3線交流電源 接地 中性線 68線
	100V 交流電源 接地 中性線 68線		3相3線交流電源 接地 中性線 69線
	100V 交流電源 接地 中性線 69線		3相3線交流電源 接地 中性線 70線
	100V 交流電源 接地 中性線 70線		3相3線交流電源 接地 中性線 71線
	100V 交流電源 接地 中性線 71線		3相3線交流電源 接地 中性線 72線
	100V 交流電源 接地 中性線 72線		3相3線交流電源 接地 中性線 73線
	100V 交流電源 接地 中性線 73線		3相3線交流電源 接地 中性線 74線
	100V 交流電源 接地 中性線 74線		3相3線交流電源 接地 中性線 75線
	100V 交流電源 接地 中性線 75線		3相3線交流電源 接地 中性線 76線
	100V 交流電源 接地 中性線 76線		3相3線交流電源 接地 中性線 77線
	100V 交流電源 接地 中性線 77線		3相3線交流電源 接地 中性線 78線
	100V 交流電源 接地 中性線 78線		3相3線交流電源 接地 中性線 79線
	100V 交流電源 接地 中性線 79線		3相3線交流電源 接地 中性線 80線
	100V 交流電源 接地 中性線 80線		3相3線交流電源 接地 中性線 81線
	100V 交流電源 接地 中性線 81線		3相3線交流電源 接地 中性線 82線
	100V 交流電源 接地 中性線 82線		3相3線交流電源 接地 中性線 83線
	100V 交流電源 接地 中性線 83線		3相3線交流電源 接地 中性線 84線
	100V 交流電源 接地 中性線 84線		3相3線交流電源 接地 中性線 85線
	100V 交流電源 接地 中性線 85線		3相3線交流電源 接地 中性線 86線
	100V 交流電源 接地 中性線 86線		3相3線交流電源 接地 中性線 87線
	100V 交流電源 接地 中性線 87線		3相3線交流電源 接地 中性線 88線
	100V 交流電源 接地 中性線 88線		3相3線交流電源 接地 中性線 89線
	100V 交流電源 接地 中性線 89線		3相3線交流電源 接地 中性線 90線
	100V 交流電源 接地 中性線 90線		3相3線交流電源 接地 中性線 91線
	100V 交流電源 接地 中性線 91線		3相3線交流電源 接地 中性線 92線
	100V 交流電源 接地 中性線 92線		3相3線交流電源 接地 中性線 93線
	100V 交流電源 接地 中性線 93線		3相3線交流電源 接地 中性線 94線
	100V 交流電源 接地 中性線 94線		3相3線交流電源 接地 中性線 95線
	100V 交流電源 接地 中性線 95線		3相3線交流電源 接地 中性線 96線
	100V 交流電源 接地 中性線 96線		3相3線交流電源 接地 中性線 97線
	100V 交流電源 接地 中性線 97線		3相3線交流電源 接地 中性線 98線
	100V 交流電源 接地 中性線 98線		3相3線交流電源 接地 中性線 99線
	100V 交流電源 接地 中性線 99線		3相3線交流電源 接地 中性線 100線
	100V 交流電源 接地 中性線 100線		3相3線交流電源 接地 中性線 101線
	100V 交流電源 接地 中性線 101線		3相3線交流電源 接地 中性線 102線
	100V 交流電源 接地 中性線 102線		3相3線交流電源 接地 中性線 103線
	100V 交流電源 接地 中性線 103線		3相3線交流電源 接地 中性線 104線
	100V 交流電源 接地 中性線 104線		3相3線交流電源 接地 中性線 105線
	100V 交流電源 接地 中性線 105線		3相3線交流電源 接地 中性線 106線
	100V 交流電源 接地 中性線 106線		3相3線交流電源 接地 中性線 107線

日	田	の	東郷園	ウ	原
川		山	の巻	山	
山	山	木	山	山	
スエラビ		足馬	マ	さいへ	
パイナツ ブル	山	正堂	マ	の (神)	
山	山	山	T	やし 祭	
山	山	山	山	山	
山	山	山	山	山	

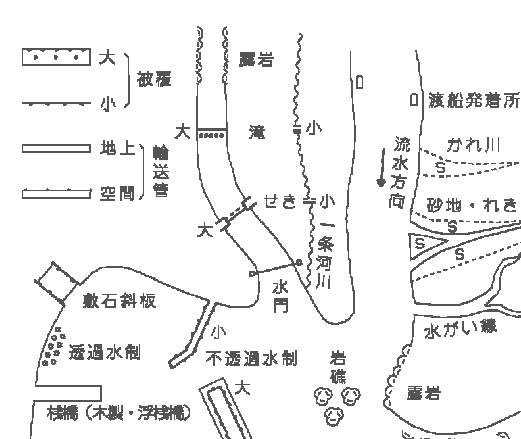

※線形は平成14年国土交通省告示第九号の規定による
 単位変換表（世界地図系）に対応
 ※影は横メルカトル変法
 ※線に示してある座標値はキロメートル単位
 ※線は0.5キロメートル間隔
 ※線に示してある経緯度値は10秒間隔
 ※この基準は東京駅の平均海面
 ※東京駅の水準は2メートル

No.09