



No.08

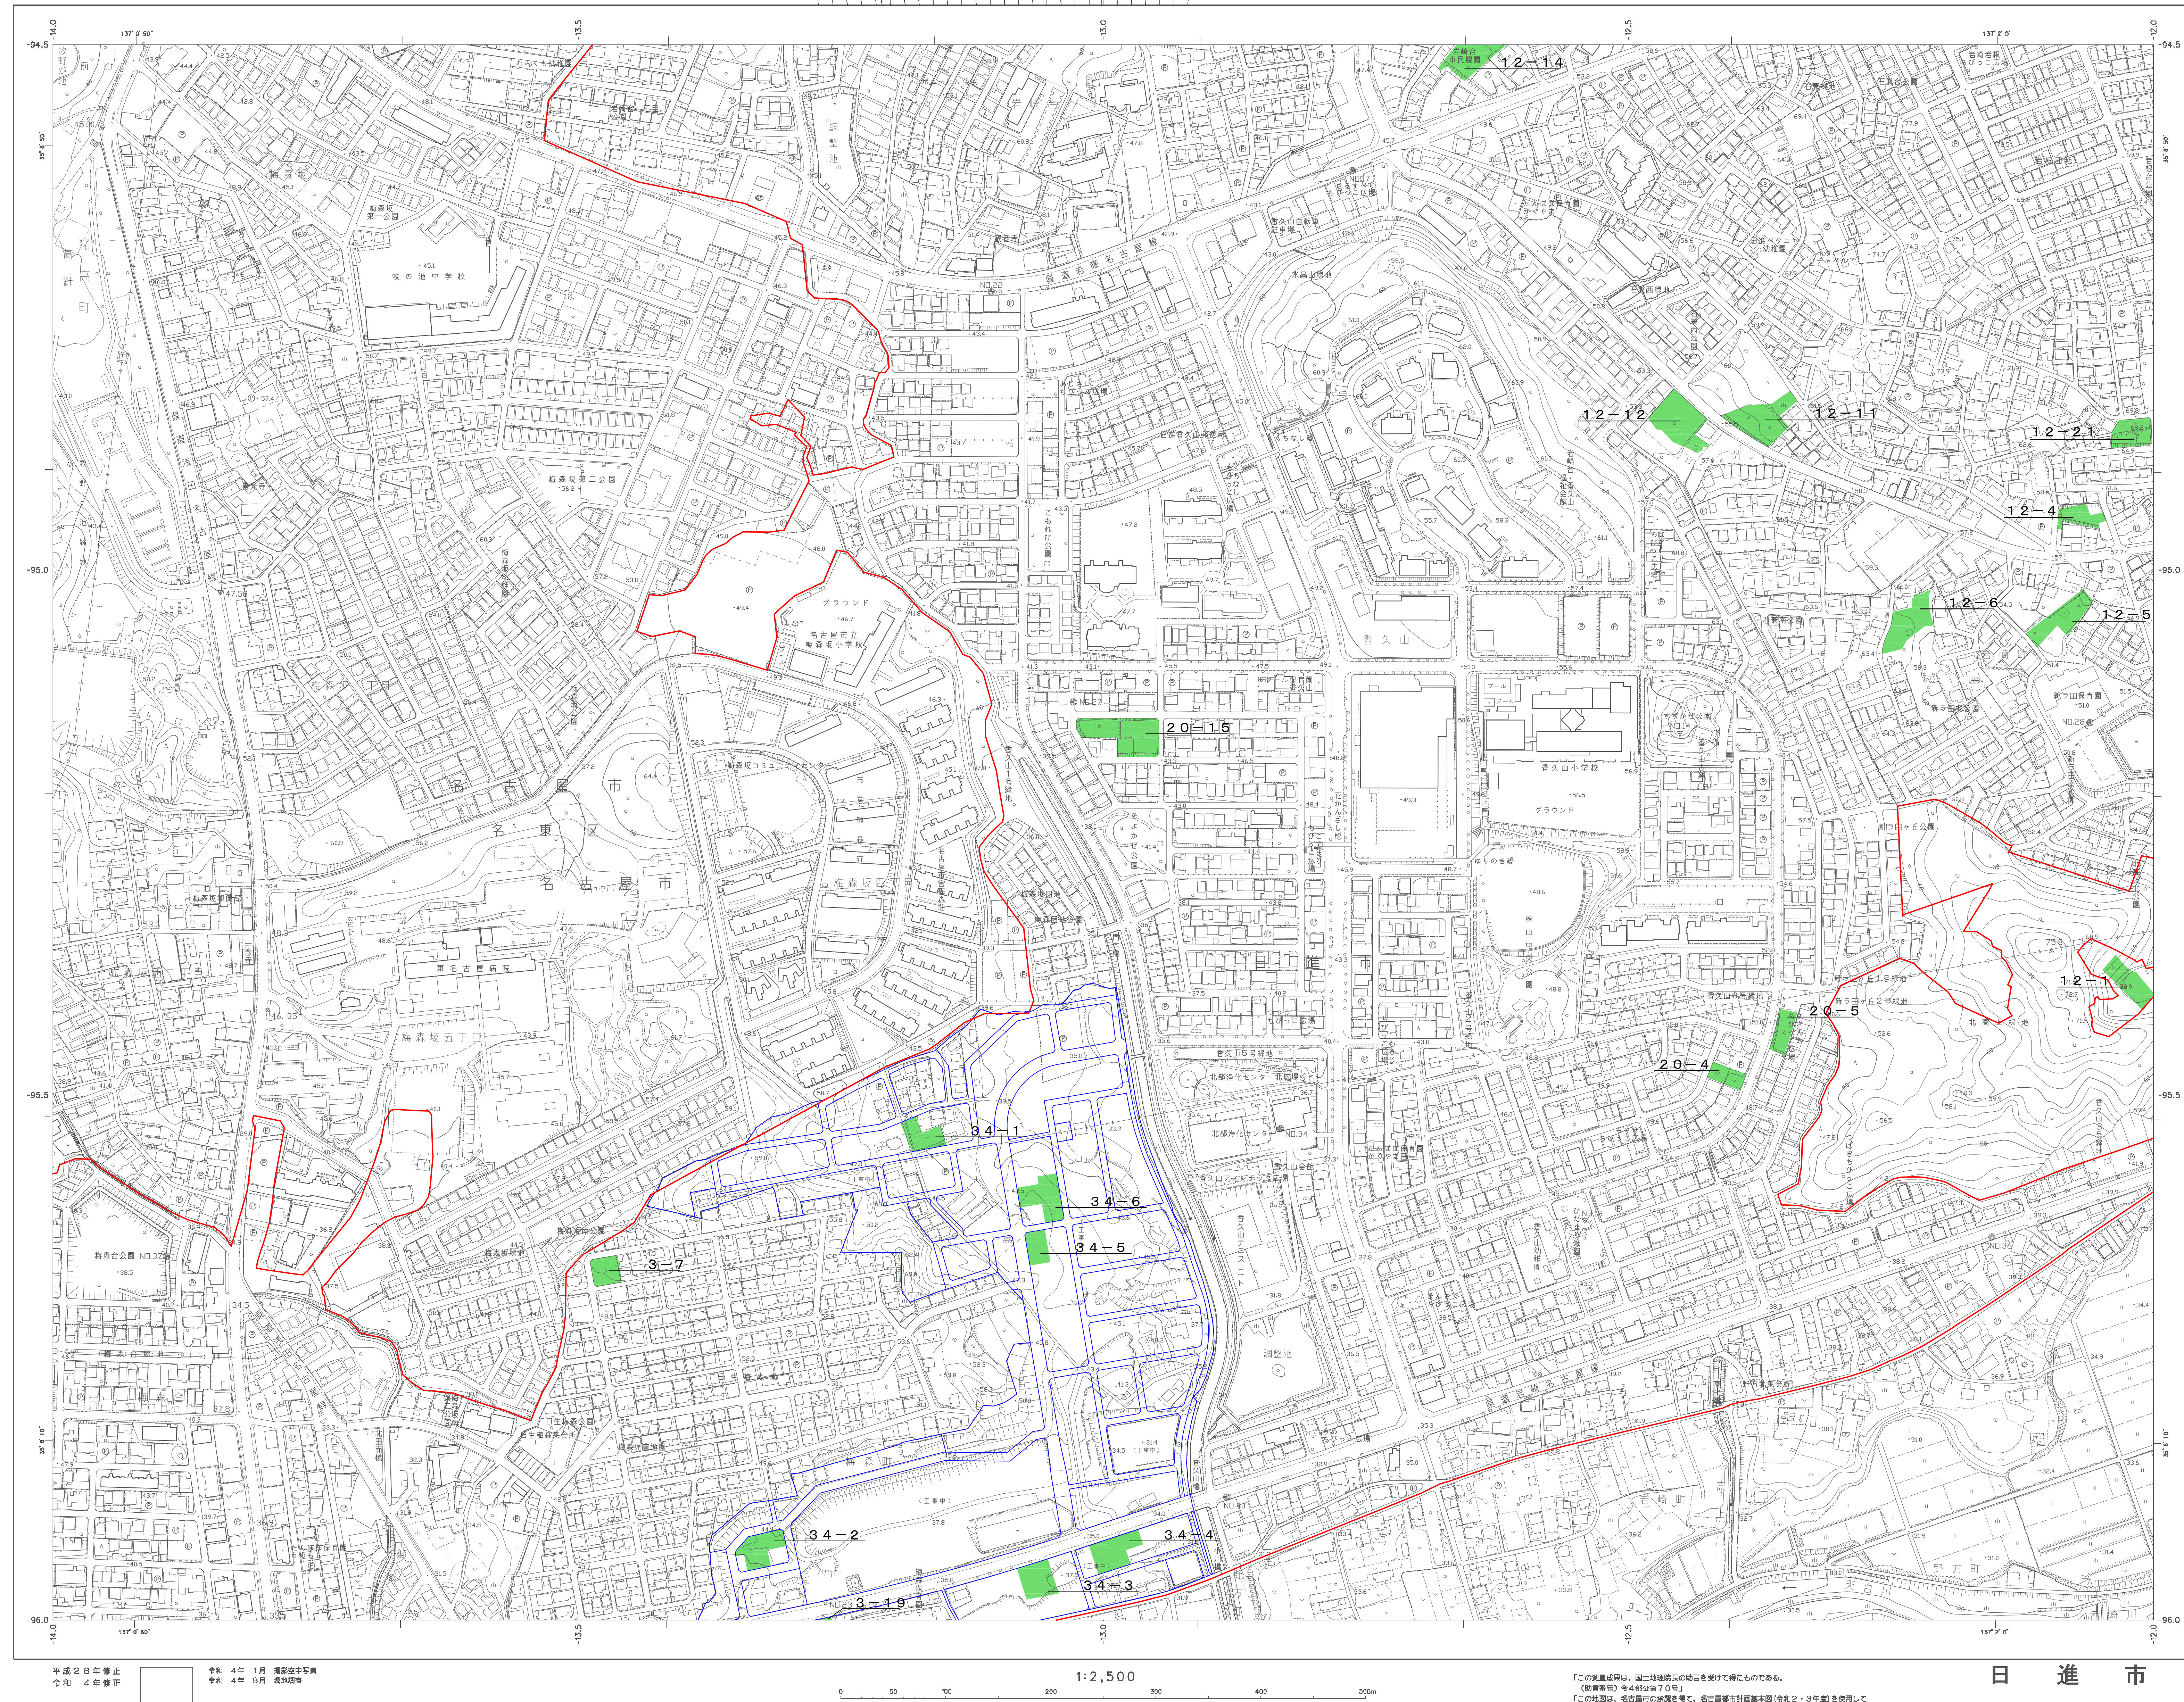


No. 08

VII-N D 16-4

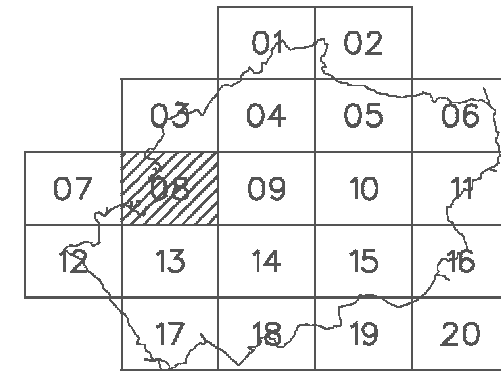

行政区划

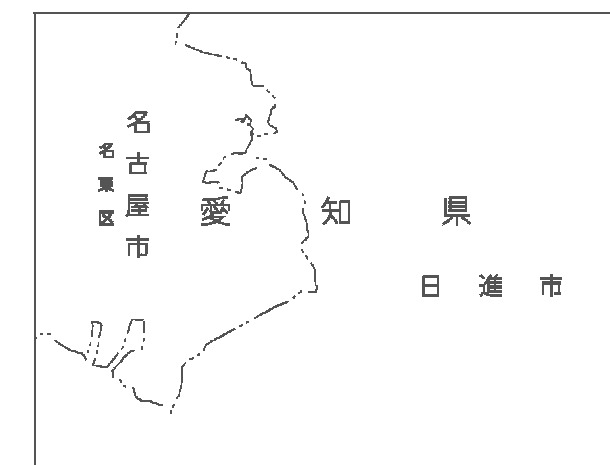


12

	普通郵便物	● 14.8	多角形
	黒ろう建築	▽	江崎県知事(1)
	普通郵便物	■ 25.62	公共施設
	黒ろう建築	● 25.6	水産物
	普通郵便物	● 25.7	電子基準点
▲ 37.2	水産物	▲ 15.8	電子基準点
▲ 12.04	水産物		電子基準点

[illegible]

	可変抵抗 (可変抵抗器)		熱敏抵抗 (熱敏抵抗器)
	光敏抵抗 (光敏抵抗器)		光敏抵抗 (光敏抵抗器)
	熱敏抵抗 (熱敏抵抗器)		熱敏抵抗 (熱敏抵抗器)
	光敏抵抗 (光敏抵抗器)		光敏抵抗 (光敏抵抗器)
	光敏抵抗 (光敏抵抗器)		光敏抵抗 (光敏抵抗器)
	光敏抵抗 (光敏抵抗器)		光敏抵抗 (光敏抵抗器)
	光敏抵抗 (光敏抵抗器)		光敏抵抗 (光敏抵抗器)
	光敏抵抗 (光敏抵抗器)		光敏抵抗 (光敏抵抗器)
	光敏抵抗 (光敏抵抗器)		光敏抵抗 (光敏抵抗器)
	光敏抵抗 (光敏抵抗器)		光敏抵抗 (光敏抵抗器)
	光敏抵抗 (光敏抵抗器)		光敏抵抗 (光敏抵抗器)
	光敏抵抗 (光敏抵抗器)		光敏抵抗 (光敏抵抗器)
	光敏抵抗 (光敏抵抗器)		光敏抵抗 (光敏抵抗器)
	光敏抵抗 (光敏抵抗器)		光敏抵抗 (光敏抵抗器)
	光敏抵抗 (光敏抵抗器)		光敏抵抗 (光敏抵抗器)
	光敏抵抗 (光敏抵抗器)		光敏抵抗 (光敏抵抗器)
	光敏抵抗 (光敏抵抗器)		光敏抵抗 (光敏抵抗器)
	光敏抵抗 (光敏抵抗器)		光敏抵抗 (光敏抵抗器)

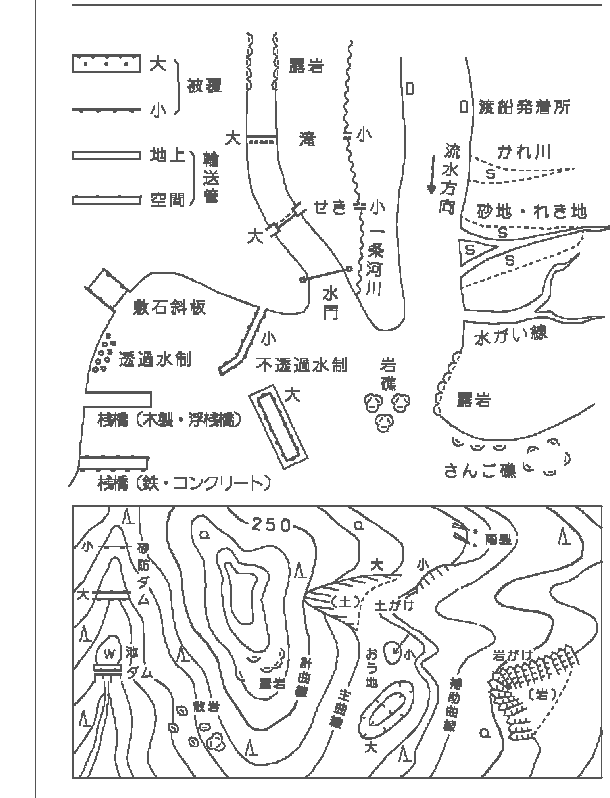[illegible]

座標系は平成14年度国土交通省告示第九号の規定による
 第三座標系（世界測地系）に対する
 投影変換メルカトル図法
 図面に表示してある座標値はキロメートル単位
 万単位、0.5キロメートル未満
 図面に表示してある経緯度日数は10秒間隔
 高さの基準は東京湾の平均海面
 等深線の間隔は2メートル

No.08